



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7, почтовый адрес: 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4.

телефон: 8 (495) 211-85-34, E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru

ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240 ИНН/КПП 7702609639/770201001

ПРЕДПИСАНИЕ № 3.1-2078пл-П/0721-2017

Об устранении выявленных нарушений

141400, Московская область,
г.о. Химки, улица Березовая аллея, дом 1.

(место составления предписания)

«11» августа 2017 года

(дата составления предписания)

Выдано: ГБПОУ МО «Химкинский техникум»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных

(плановой/внеплановой)

нарушений, отраженных в акте проверки от 11.08.2017 № 3.1-2078пл-А/0721-2017

(дата, номер акта проверки)

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ГБПОУ МО «Химкинский техникум»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не составлен перечень технической документации Потребителя.	п. 1.8.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, Зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145) (далее – ПТЭЭП)	11.11.2017
2.	Не испытан инструмент с изолирующими ручками	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Приказ №261 от 30.06.2003 г.) п. 2.16.8.	11.11.2017
3.	Не назначен приказом заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3.	11.11.2017
4.	Отсутствует распоряжение о назначе-	СО 153-34.03.603-2003 п.1.2.3	11.11.2017

	нии лиц, ответственных за содержание, учет, хранение и испытание средств защиты.		
5.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.9	11.11.2017
6.	Отсутствует акт разграничения электросетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.	ПТЭЭП п. 1.8.1	11.11.2017
7.	Оборудование РУ-0,4 кВ не очищается от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17	11.11.2017
8.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП п. 1.2.6, 2.12.17	11.11.2017
9.	Не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники.	ПТЭЭП п.2.7.7.	11.11.2017
10.	Отсутствует график осмотра и ремонта сети электроосвещения	ПТЭЭП п. 2.12.12	11.11.2017
11.	Отсутствуют знаки электробезопасности, диспетчерские обозначения на щитках в коридорах.	ПТЭЭП п. 2.2.20.	11.11.2017
12.	Не проходит проверку знаний электротехнологический персонал	ПТЭЭП п.1.4.3.	11.11.2017
13.	Отсутствует журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям	п. 1.8.9. ПТЭЭП	11.11.2017
14.	Отсутствует журнал учёта электрооборудования	ПТЭЭП п.1.8.9.	11.11.2017
15.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п.1.8.9.	11.11.2017
16.	Не заключен договор на утилизацию и дезактивацию вышедших из строя люминесцентных ламп.	ПТЭЭП п. 2.12.15.	11.11.2017
17.	Отсутствует перечень отслужившего нормативный срок электрооборудования и электрических сетей. Не проводится в установленные сроки техническое освидетельствование электрооборудования, электрических сетей и технологических систем, у которых согласно НТД истек срок службы.	ПТЭЭП п. 1.6.7.	11.11.2017
18.	Не проводятся профилактические испытания заземлителей и заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.2.12.17.	11.11.2017
19.	Не проводятся профилактические испытания наличия цепи между заземляющим устройством и заземленными элементами.	ПТЭЭП п.2.12.17.	11.11.2017
20.	Не проводятся профилактические испытания проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток	ПТЭЭП п.2.12.17.	11.11.2017

	электрических машин.		
21.	Не проводятся профилактические испытания измерения сопротивления петли «Фаза-ноль»	ПТЭЭП п.2.12.17.	11.11.2017


Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания в срок до 11.11.2017 года уведомить Центральное управление Ростехнадзора.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора Центрального
управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(должность)



(подпись)

/Старостин О.А./


(Ф.И.О.)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Сергеев Геннадий Геннадьевич, директор ГБПОУ МО «Химкинский техникум»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” августа 20 17 г.

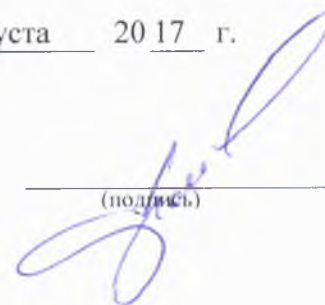

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)